



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

Proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES (AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERAS), EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, COL. CENTRO, CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CONTENIDO:

CRUQUIS DE LOCALIZACION



OBSERVACIONES:



LIC. JESUS ESTRADA FERREIRO PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR GERENTE MPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JAVIER MASCAREÑO GUIRREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

ARG. ESEQUIEL VIZCARRA NEDINA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°48'36.82"N - 107°24'06.08"O

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

2019

ARCHIVO:


CLAVE DE PRESUPUESTO:

EDIF19EPALVARO08BREGON









NUMERO DE PLANO:

ES-02

EN FORMA GENERAL SE CONSTRUIRA EL MURO DE CONCRETO DE COLUMNA A COLUMNA. SOLO CUANDO SE REQUIERA SE CONSTRUIRA HASTA EL CASTILLO K-2

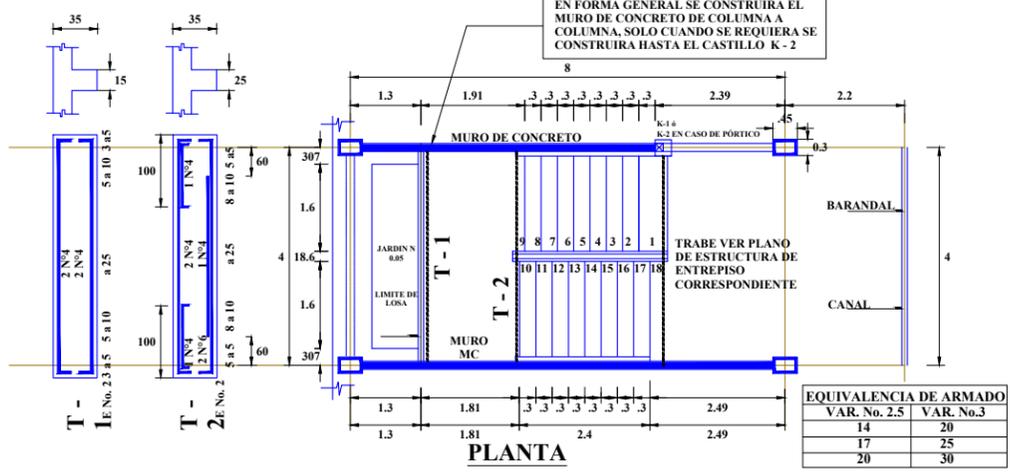


EQUIVALENCIA DE ARMADO table with columns VAR. No. 2.5 and VAR. No. 3, and rows 14, 17, 20.

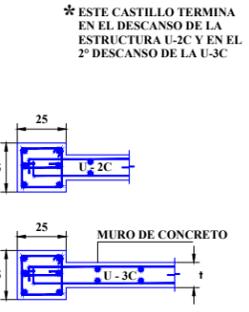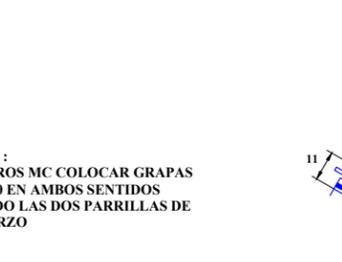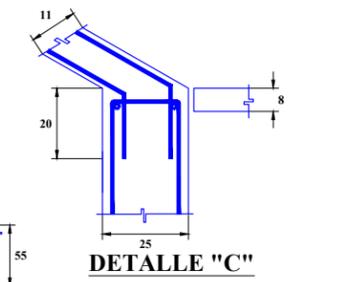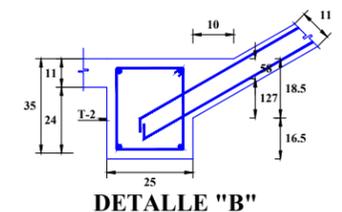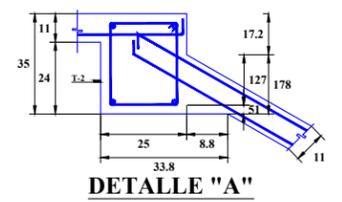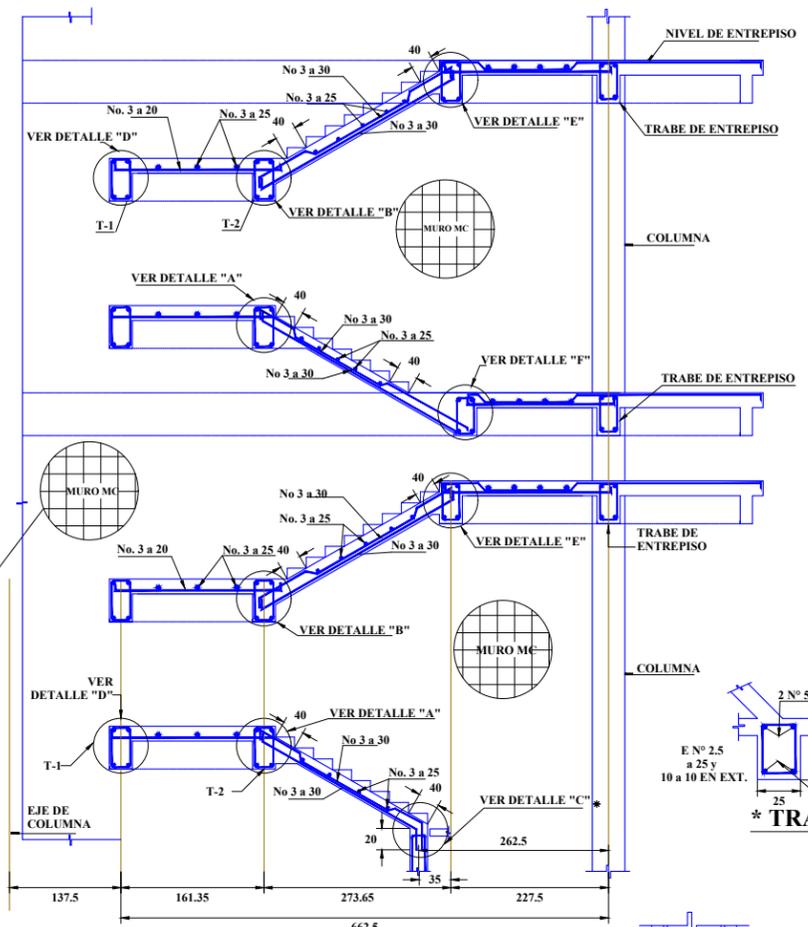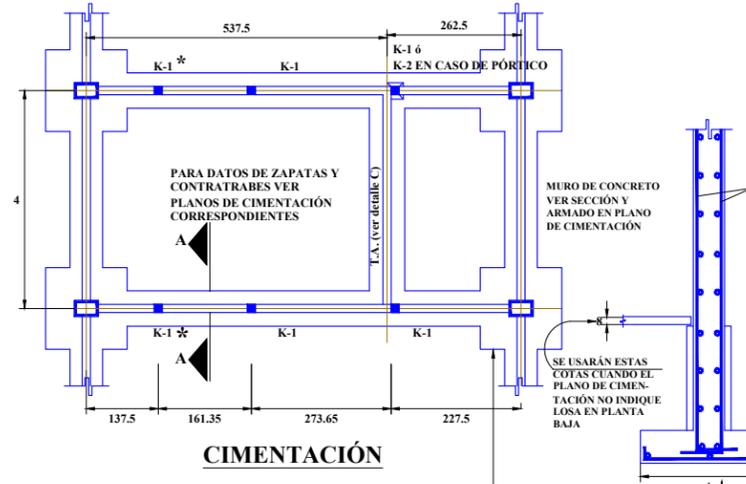


U-3C 10 N° 8 E N° 3 a 10 EN DOS SERIES


U-2C 6 N° 8 E N° 3 a 10 EN DOS SERIES




DETALLE DE ARMADO DE ESCALÓN




ANCHO DE MURO

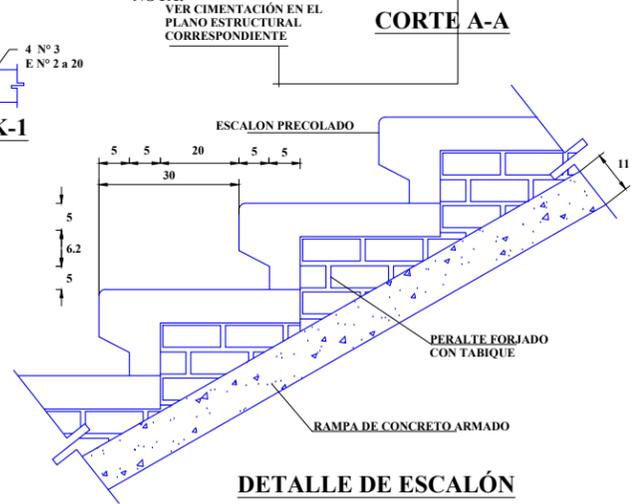

DETALLE DE ESCALÓN

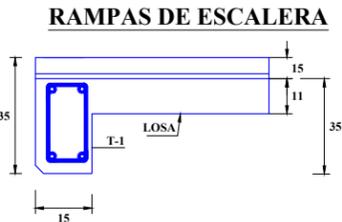

DETALLE 'D'

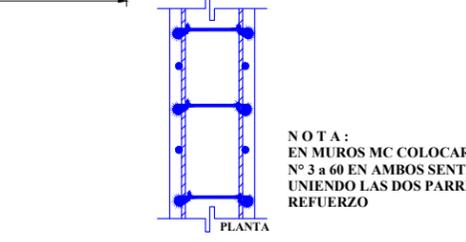

DETALLE 'E'

ESPECIFICACIONES

- CIMBRA: LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA... EL ENGRASADO DEBERÁ HACERSE ANTES DE COLOCAR EL REFUERZO...

- CONCRETO: SE USARÁ CONCRETO PROPORCIONADO PARA UNA f'c=250 kg/cm² TOMANDO EN CUENTA LA HUMEDAD Y TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO...

- ACERO: SE USARÁ ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA f'y=4 200 kg/cm² ALTA RESISTENCIA... TODOS LOS DOBLECES DE VARILLA SE HARÁN ALREDEDOR DE UN PERNO...

- NOTAS: ACOTACIONES EN CENTIMETROS... EL PERALTE DE LA LOSA SERÁ DE 11 cms... EN UNA MISMA SECCIÓN NO DEBERÁ TRASLAPARSE MÁS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO...