



H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE GRAL.
RODOLFO FIERRO, ENTRE AV.
RUBEN MARTI Y AV. JESUS SILVA
HERZOG EN LA COLONIA
ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO,
CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

AGUA POTABLE.-

OBSERVACIONES:



ARG. JUAN DE DIOS GOMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA
SRIO. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARG. ARLETTE DIAZ LEON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV122CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA ESTHELA ORTIZ

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°45'55.56"N 107°24'45.61"W

ESCALA:

S/ESC. FECHA: 2022

ARCHIVO:


NUMERO DE PLANO:

10 DE 11


TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA CON MEDIDOR

RELACION DE PIEZAS PARA TOMA DE AGUA

- 1 CODO COMBINADO ROSCABLE DE BRONCE 1/2"Ø PARA TUBERIA DE EXTRU-PAK DE 13 mm. (1/2")Ø
- 2 NIPLE DE FoGo DE 80 CM. DE LONG. ROSCADO EN EXTREMOS DE 13 mm. (1/2")Ø
- 3 LLAVE DE ESFERA MODELO PN30 M-H DE 13mm(1/2")Ø DE ACERO INOXIDABLE CON VASTAGO CORTO
- 4 CODO 90°x13mm. 90x1/2" DE FoGo ROSCA INTERIOR
- 5 CONECTOR DE BRONCE RECTO ROSCA INTERIOR 1/2"Ø CON CONTRATUERCA
- 6 MEDIDOR DE (1/2")Ø clase "B" SINTETICO CHORRO UNICO INTRON MOD TU IV CLASE "B" DE 13MM.
- 7 TEE DE FOGO DE 13mm (1/2")Ø
- 8 TAPON MACHO DE FOGO DE 13mm (1/2")Ø
- 9 ATRAQUE DE 15x40x50 cm DE CONCRETO Fc=150 Kg/cm
- 10 ABRAZADERA DE BRONCE FORD MODELO 85-5-5-5 MCA FORD DE (3"x1/2")Ø Y/O (4"x1/2")Ø CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70
- 11 INSERTOR CONICO PARA TUBERIA DE EXTRU-PAK DE 13mm (1/2")Ø CON CONTRATUERCA DE BRONCE.
- 12 DUCTO CON TUBERIA DE EXTRU-PAK DE 13mm (1/2")Ø RD-9.

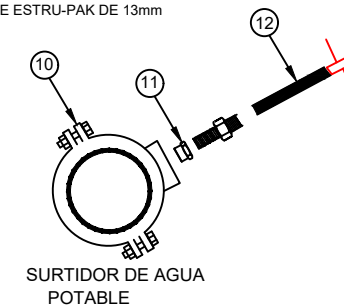


SURTIDOR DE AGUA
POTABLE

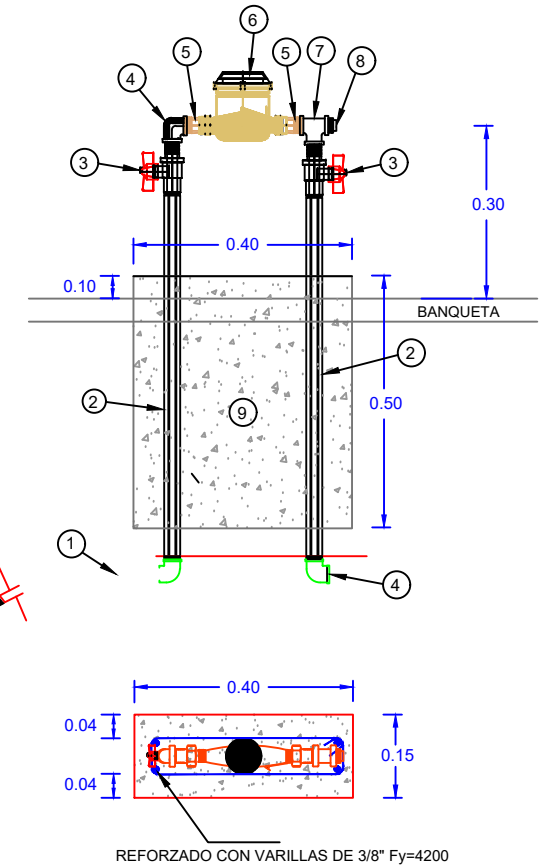

REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" Fy=4200

CRUCEROS

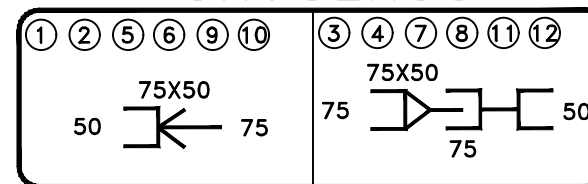


CALLE RODOLFO FIERRO

TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA INGLES Rd-26
75 mm. (3")Ø -----236.00 M.

TOMAS DOMICILIARIAS AVENIDA "T"

INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS
LONG. 10.00 m. -----30.00 DESCARGAS

SECCIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA DE 3"Ø. EN PAVIMENTO

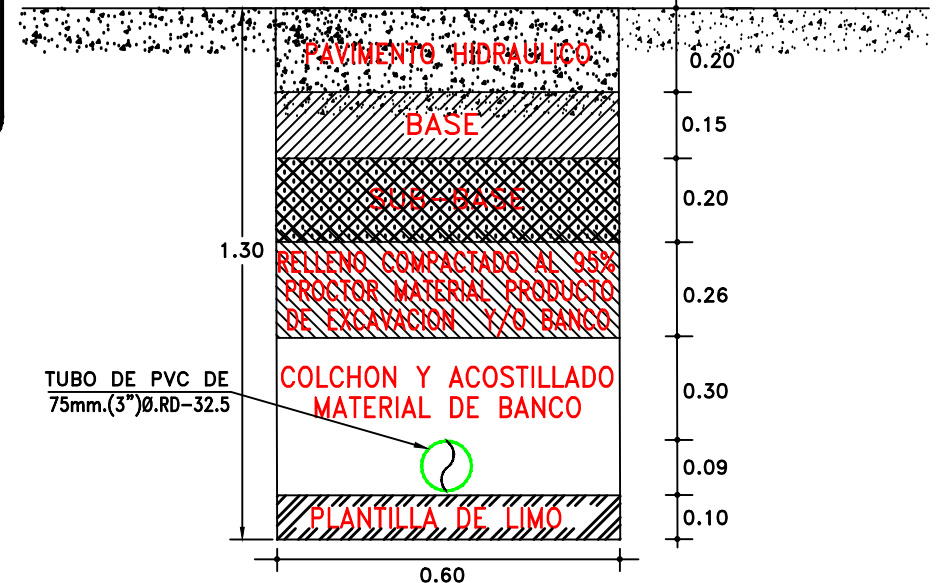

GRAL. RODOLFO FIERRO

SIMBOLOGIA

	EXISTENTE	PROYECTO
TUBERIA DE P.V.C. DE 75mm.(3")Ø		
TUBERIA DE P.V.C. DE 50mm.(2")Ø		
VALVULA DE SECCIONAMIENTO		
TERMINAL DE TUBERIA		
LONGITUD DEL TRAMO (M.L.)		L=38
NUMERO DE CRUCERO		①

PIEZAS ESPECIALES

	PVC (SISTEMA INGLES)	
	COPLE DOBLE DE 75mm(3")Ø	6 PZAS
	REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 75X50mm(3"x2")Ø	6 PZAS
	REDUCCION ESPIGA DE PVC DE 75X50mm(3"x2")Ø	6 PZAS

AGUA POTABLE.-