



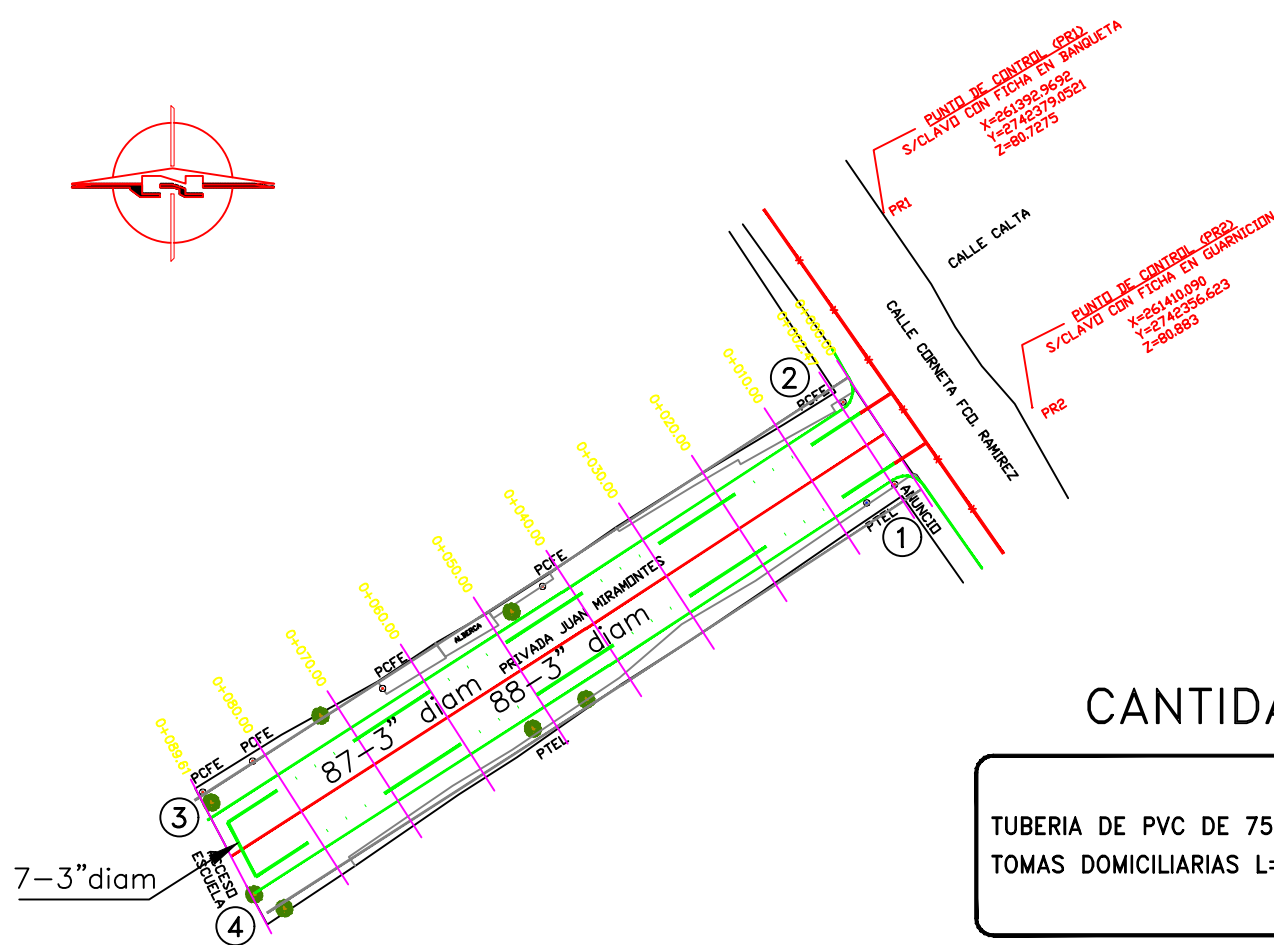


CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA DE PVC DE 75mm(3") ϕ . CLASE RD-26 _____ 182.00 M.
TOMAS DOMICILIARIAS L=8 m _____ 17.00 PZAS

SECCIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA DE 3"Ø. EN PAVIMENTO

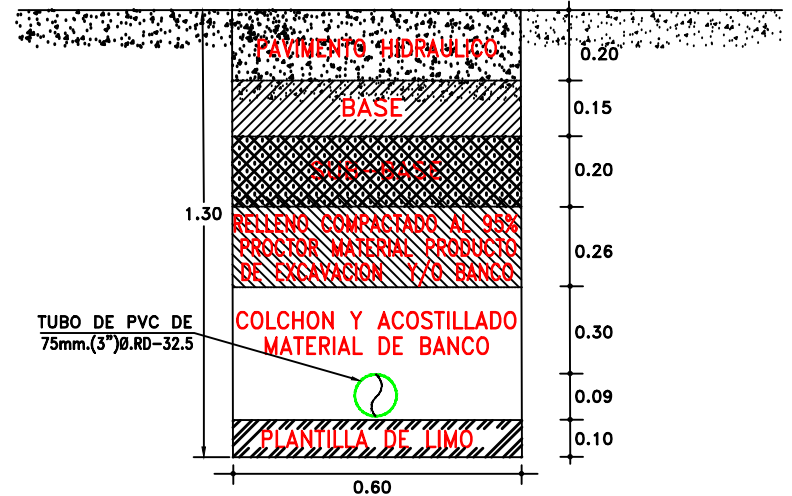




CRUCEROS

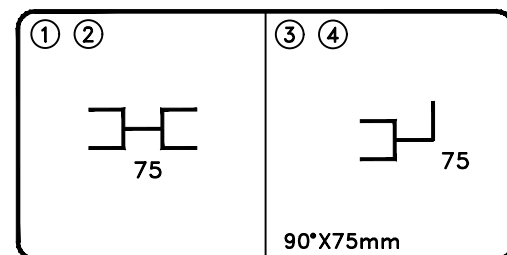

TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA CON MEDIDOR

RELACIÓN DE PIEZAS PARA TOMA DE AGUA

- 1 CODO COMBINADO ROSCABLE DE BRONCE 1/2"Ø PARA TUBERIA DE EXTRU-PAK DE 13 mm. (1/2")Ø
- 2 NIPLE DE FoGo DE 80 CM. DE LONG. ROSCADO EN EXTREMOS DE 13 mm. (1/2")Ø
- 3 LLAVE DE ESFERA MODELO PN30 M-H DE 13mm(1/2")Ø DE ACERO INOXIDABLE CON VASTAGO CORTO
- 4 CODO 90°x13mm. 90x1/2" DE FoGo ROSCA INTERIOR
- 5 CONECTOR DE BRONCE RECTO ROSCA INTERIOR 1/2"Ø CON CONTRATUERCA
- 6 MEDIDOR DE (1/2")Ø clase "B" SINTETICO CHORRO UNICO INTRON MOD TU IV CLASE "B" DE 13MM.
- 7 TEE DE FoGo DE 13mm (1/2")Ø
- 8 TAPON MACHO DE FoGo DE 13mm (1/2")Ø
- 9 ATRAQUE DE 15x40x50 cm DE CONCRETO Fc=150 Kg/cm
- 10 ABRAZADERA DE BRONCE FORD MODELO 85-5-5-5 MCA FORD DE (3"x1/2")Ø Y/D (4"x1/2")Ø CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70
- 11 INSERTOR CONICO PARA TUBERIA DE EXTRU-PAK DE 13mm (1/2")Ø CON CONTRATUERCA DE BRONCE.
- 12 DUCTO CON TUBERIA DE EXTRU-PAK DE 13mm (1/2")Ø RD-9.

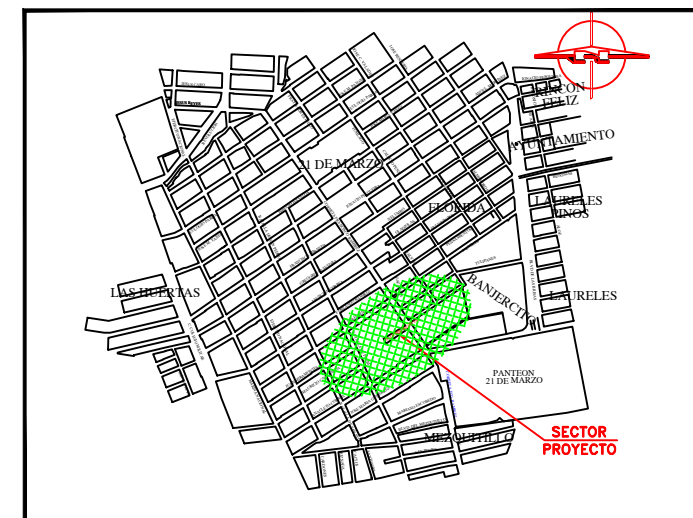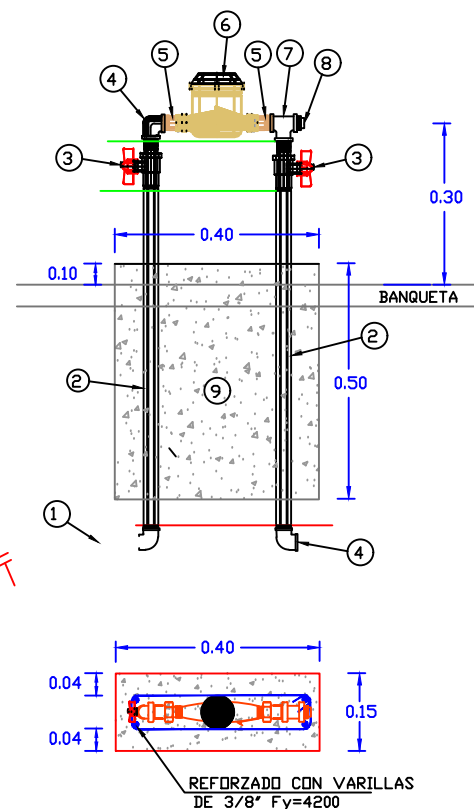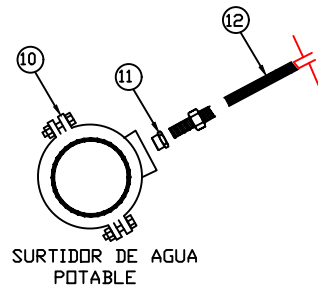

SIMBOLOGIA

	EXISTENTE	PROYECTO
TUBERIA DE P.V.C. DE 75mm.(3") ϕ		
TUBERIA DE P.V.C. DE 50mm.(2") ϕ		
VALVULA DE SECCIONAMIENTO		
TERMINAL DE TUBERIA		
LONGITUD DEL TRAMO (M.L.)		L=38
NUMERO DE CRUCERO		1

PIEZAS ESPECIALES

	PVC (SISTEMA INGLES)
	COUPLE DOBLE DE 75mm(3") ϕ _____ 2 PZAS
	CODO DE PVC DE 90°X75mm(90°X3") ϕ _____ 1 PZAS

NOTAS

- 0 EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y OBRA CIVIL SERÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONAGUA
- 0 TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SERÁN DE FABRICA.
- 0 LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO SERÁN DE VASTAGO FIJO SERIE 2500 DE SELLO HERMÉTICO FORRADA CON ELASTÓMERO Y BRIDA TIPO ANSI COMPLETAS PARA 8.6Kg/cm (12.5 lbs/pul2) DE AGUA MARCA RECONOCIDA Y QUE CUMPLAN CON LA NORMA-AWWA C-509
- 0 LAS LONGITUDES DE TUBERÍA ESTÁN APROXIMADAS EN METROS.
- 0 LA TOMA DOMICILIARIA SERÁ DE EXTRU-PAK RD-9 DE 13mm (1/2")Ø EN EL DUCTO Y Fo.Go. EN EL CUADRO.
- 0 SE LAVARÁ LA RED ANTES DE PONERSE EN SERVICIO SE HARÁ MEDIANTE LOS DESAGUES LOCALIZADOS POR EL ING. RESIDENTE.
- 0 EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CODOS, TEE, TAPAS CIEGAS SE COLARÁN ATRAQUES DE CONCRETO Fc= 140 Kg/cms (SEGUN PLANO VC-1938)
- 0 ABRAZADERA DE BRONCE MOD. 85-5-5-5 MCA FORD DE (3 1/2" 6 4 1/2") CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70 (NOM-002-CONAGUA).



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:

PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE MIRAMONTES, ENTRE CALLE CORNETA FRANCISCO RAMIREZ Y ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN COLONIA 21 DE MARZO, CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

- PLANTA DE REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE

OBSERVACIONES:



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA
GERENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV122PRIVJUANDEMIRAMONTES21MARZO

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°46'37.96"N 107°21'36.47"O

ESCALA: S/ESC. FECHA: 2022

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO: 10 DE 11