

CALLE REY BALTAZAR.-

SIMBOLOGIA

EXISTENTE	PROYECTO
POZO DE VISITA COMUN	POZO DE VISITA ESPECIAL
POZO DE VISITA ESPECIAL	POZO DE VISITA CON CADA LIBRE
INSTALACION DE DESCARGAS	INSTALACION DE DESCARGAS
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO	LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO
NOTA: -	NOTA: -
NOMENCLATURA	NOMENCLATURA

NOTAS.-

- LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN ADECUARSE A LAS NORMAS DE LA UNION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAC.
- NO DEBERAN CONECTARSE LAS BANDAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.
- TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER CON JUNTAS HERMETICAS.
- EN TERRAZAS/PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO SE DEBERAN INSTALAR BROCALES Y TAPAS DE FO.FO. CERRAS.
- LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.N.T.P.).
- EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO II EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA CONAGUA (NOM-001-1986).
- PARA EL DISEÑO Y REVISION HIDRAULICA DE LA RED SEGUN EL LIBRO "DATOS BASICOS DEL MUNICIPIO-CULIACAN". El costo debe ser el costo correspondiente a UNA DESCARGA DEL W.C. DE 16 LITROS IGUAL A 1.5 L.P.S.

CANTIDAD DE TUBERIA









TUBERIA DE P.V.C. SERIE-20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CERTIFICADA POR EL I.N.T.P. DE	257.00 M.
---	-----------

POZOS DE VISITA "COMUN"

CRUCEROS	PROFUNDIDAD DE POZO DE VISITA	PIEZAS
1	1.75 M.	1
2	2.00 M.	2
TOTAL		3






VELOCIDADES

VELOCIDAD MINIMA	0.50 MTS/SEG.
VELOCIDAD MAXIMA	5.00 MTS/SEG.

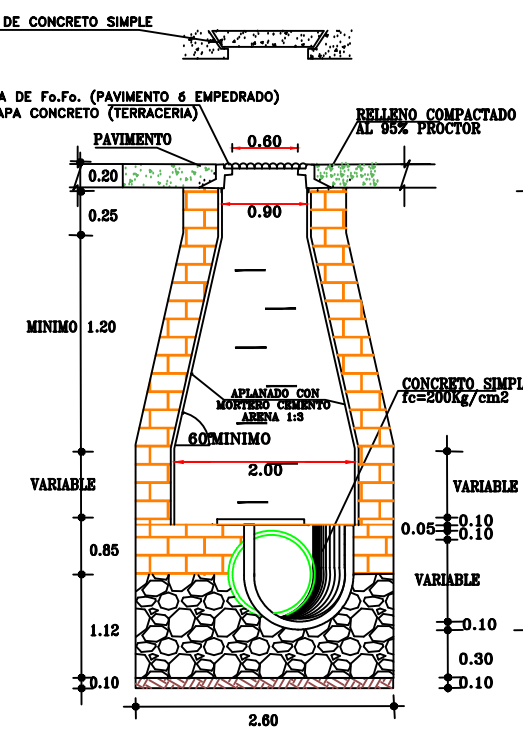



POZO DE VISITA ESPECIAL

DETALLES DE POZO DE VISITA "COMUN" CON TUBERIA DE P.V.C.



LISTA DE VARILLAS									
TIPO	No.	a	b	c	d	e	f	g	h
BROCAL									
C1	1	3/8"	333	108			10	343	343
C2	1	3/8"	238	76			10	248	248
C3	1	3/8"	282	90			10	292	292
D1	8	1/4"	15	14			8	51	408
TAPA									
A1	2	3/8"	53				13	79	158
A2	4	3/8"	47				13	73	292
A3	4	3/8"	37				13	63	252
A4	4	3/8"	47				13	73	292
B1	4	3/8"	75	65	12	11	10	185	240
C1	4	3/8"	201	64			10	211	241
C5	1	3/8"	223	71			10	233	233
CANTIDADES DE OBRA									
Concreto f'c = 280 Kg./cm ²		BROCAL		TAPA		TOTAL			
		0.108m ³		0.064m ³		0.172m ³			
Fierro de Refuerzo 3/8"		1.1 Kg.		5.0 Kg.		12.4 Kg.		17.4 Kg.	

DETALLE DE ARMADO BROCAL Y MURO DE CONCRETO

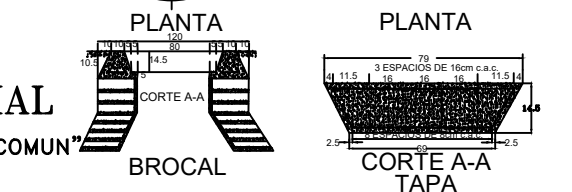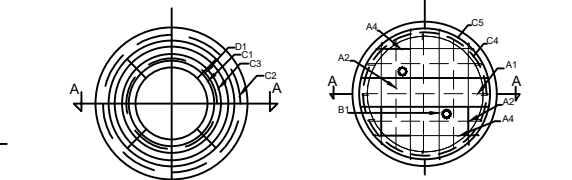


DATOS DE PROYECTO





NUMERO DE LOTES	22 LOTES
HABS POR LOTE	5 HAB./LOTE
POBLACION	110 HAB.
APORTACION	200 L/HAB/DIA
DOTACION	250 L/HAB/DIA
GASTO MEDIO	0.25 L/SEG
GASTO MINIMO	0.13 L/SEG
GASTO MAXIMO	0.97 L/SEG
GASTO MAXIMO PREVISTO	1.16 L/SEG
COEF. DE HARMON.	3.80
COEF. DE PREVISION	1.20
SISTEMA	GRAVEDAD

NOMENCLATURA








CASAS HABITADAS (C.H.)	21 LOTES
CASAS SOLAS (C.S.)	1 LOTE
TOTAL	22 LOTES

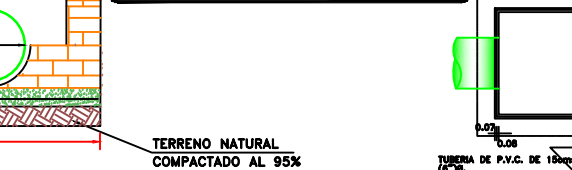

CORTE A-A POZO DE VISITA COMUN

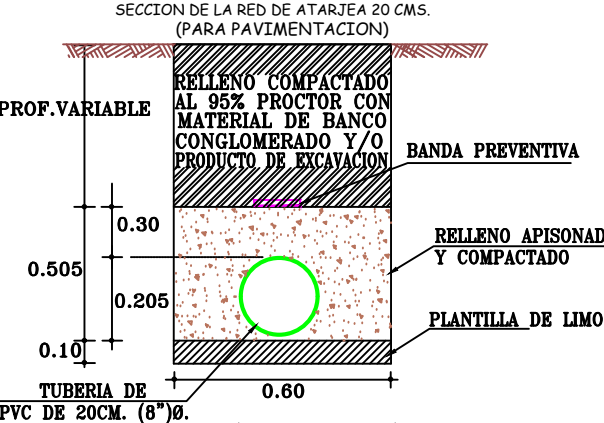

DETALLE DE UNION DE TUBO P.V.C. EN EL MURO DEL POZO DE VISITA

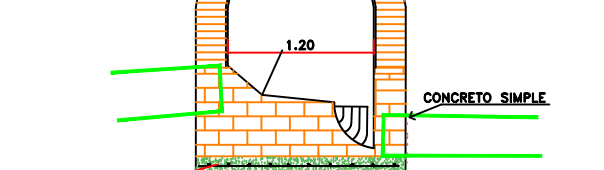

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REY BALTAZAR, ENTRE C. JOSEFINA CHANG Y CARLOTA FERNANDEZ, COLONIA 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

ALCANTARILLADO.-

OBSERVACIONES:

ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARG. ARLETTE DIAZ LEON

SRIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV122REYBALTAZARGENERO

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°50'34.75"N 107°23'29.21"O

ESCALA:

S/ESC.

FECHA:

2023

NUMERO DE PLANO:

11 DE 11

ALCANTARILLADO.-