


CALLE NOVA

LUMINARIA LUMA 80W POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.

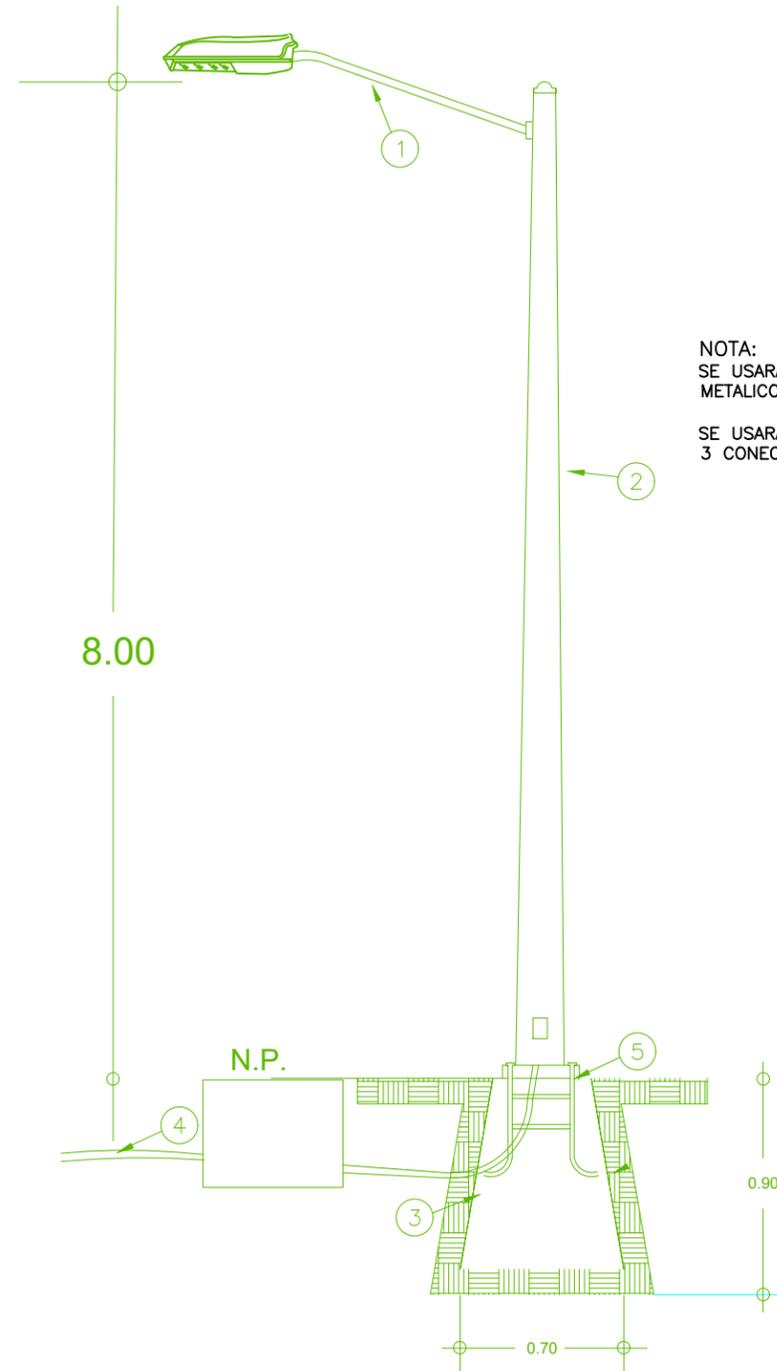

ESPECIFICACIONES

- 1.- LUMINARIA LUMA 80W CON BRAZO DE 1.80 MTS.
- 2.- POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 MTS.
- 3.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
- 4.- POLIDUCTO S/R
- 5.- ANCLA DE FIERRO 16mm

NOTA:
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2- CAL- 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).

SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN

LUMA 2

Código SIC
Serie / Modelo LUMA
Marca FORLIGHTING PREMIUM

Las luminarias LUMA están diseñadas para una mayor durabilidad y facilidad de instalación, el elegante diseño externo evita la acumulación de polvo o material dañino. Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión 100µm. Certificado de acuerdo a las pruebas de exposición al salitre por 1000 horas. Cumple con la prueba de vibración 3Cs. El diseño modular permite una fácil instalación, sustitución y mantenimiento. No requieren herramientas para abrir la luminaria cuando está montada correctamente. Supresor de picos 10kV. Garantía de 10 años.

LED ALUMBRADO PUBLICO

Especificaciones

Material: Aluminio / Policarbonato
Dimensiones / Peso: 570x230x84 mm / 5.57Kg
Montaje: Poste
Acabado: Gris
Indice de Protección: IP67 / IK08
Tecnología: LED CREE (2 Módulos)
Óptica: T2M
Potencia: 70W / 100W
Eficiencia Luminosa: 120 lm/w
Temp. Color: 5000K IRC: 70
Equipo Driver: Philips 120-277V
Fact. Potencia: <0.95 Dist. Armónicas: <20
Horas de Vida: 100,000 Hrs
Control: -
Accesorios: -

Configuración Luminaria

Modelo	Óptica	Temp Color	Acabado	Control	Accesorios
SIC100 (70W / 8400lm)	T2M	50K	Gris / GR	-	-
SIC100 (100W / 12000lm)					


Diagramas / Fotometría / Simbología

UL DULG CE RoHS


Ejemplo de Código: SIC100 T2M 50K GR

DETALLE DE REGISTRO 0.40 x 0.40 x 0.40 INT.

SIN ESCALA ACOT. EN MTS.

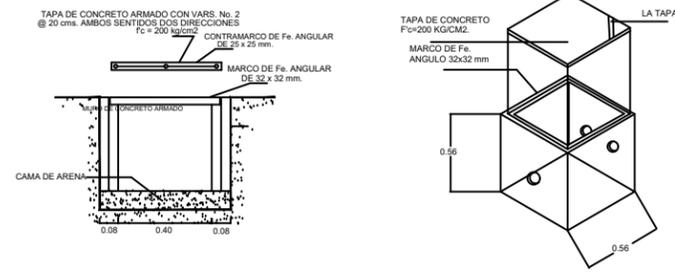


DETALLE DE COLOCACION DE DUCTOS EN CEPA.




- 1.-DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
- 2.-MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
- 3.-CONCRETO F'c=100 KG/CM2.
- 4.-PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
- 5.-MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.


DETALLE DE COLOCACION DE REGISTRO EN CEPA.



DETALLE CEPA DE 0.30x0.30cm.



DETALLE DE BASE PIRAMIDAL

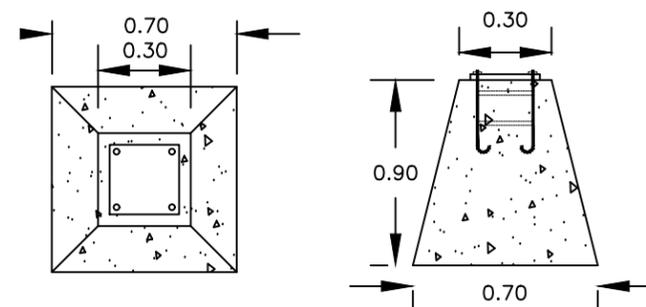

AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NOVA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VENUS EN COLONIA BUENA VISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOJA

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

DETALLE DE ALUMBRADO

DESCRIPCION:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS YSERVICIOS PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

PAVI23NOVABUENAVISTAOK

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°49'54.78"N 107°22'32.25"O

FECHA:

2023

ESCALA:

S/ESC.

Nº DE PLANO:

4 DE 5